

Брэскае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
электраэнергетыкі Брэстэнерга
ФІЛІАЛ «БРЭСЦКІЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ СЕТКІ»
РУП «БРЭСТЭНЕРГА»
БРЭСЦКІ СЕЛЬСКІ РАЁН ЭЛЕКТРАСЕТАК
вул. Гарадская, 55, 224024, г. Брэст
тэл./факс 45-41-42, 27-19-59
e-mail: brestselres@brestenergo.by

Брэстскае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
электроэнергетики Брестэнерго
ФИЛИАЛ «БРЕСТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
РУП «БРЕСТЭНЕРГО»
БРЕСТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
ул. Городская, 55, 224024, г. Брест
тел./факс 45-41-42, 27-19-59
e-mail: brestselres@brestenergo.by

28.06.23 № 33/580

На № _____ ад _____

Председателю СТ

О приёме на баланс

В связи со вступлением в силу, 2 декабря 2023 года, Указа Президента Республики Беларусь №155, направляем в Ваш адрес памятку о порядке передачи в хозяйственное ведение энергоснабжающих организаций линий электропередачи и трансформаторных подстанций садоводческих товариществ.

Также сообщаем Вам о готовности с 04.07.2023 к проведению обследований низковольтных электрических сетей совместно с Госэнергогазнадзором при участии уполномоченных представителей садоводческих товариществ.

В случае возникновения интересующих Вас вопросов обращаться по телефону 27-17-44 (Владислав Олегович)

Начальник РЭС



В.П.Ильяшев



БЕЛЭНЕРГО
www.belenergo.by



ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Памятка садоводческим товариществам

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация	3
2. Передача объектов высоковольтных электрических сетей	3
3. Передача объектов низковольтных электрических сетей	4
4. Рекомендации для садоводческих товариществ, которые планируют организацию выносного учета электрической энергии	6

1. Общая информация

Указом Президента Республики Беларусь от 30 мая 2023 г. № 155 (далее – Указ) утверждено Положение о порядке передачи в собственность Республики Беларусь линий электропередачи и трансформаторных подстанций садоводческих товариществ. Данным положением упрощен порядок передачи садоводческими товариществами воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением (6) 10 кил вольт и трансформаторных подстанций (6)10/0,4 кил вольт (далее – объекты высоковольтных электрических сетей), а также предусмотрена возможность для передачи в собственность Республики Беларусь на баланс энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», линий электропередачи садоводческих товариществ напряжением 0,4 кил вольт (далее – объекты низковольтных электрических сетей). Начало действия документа – 2 декабря 2023 г.

2. Передача объектов высоковольтных электрических сетей

Прием на баланс объектов высоковольтных сетей, непосредственно подключенных к электрическим сетям энергоснабжающих организаций, осуществляется по их фактическому состоянию по решению Министерства энергетики Республики Беларусь при соблюдении следующих условий:



**ВАЖНО
ЗНАТЬ**

обеспечение товариществом и его членами беспрепятственного доступа к объектам высоковольтных электрических сетей для их эксплуатации и обслуживания;

установка товариществом выносного распределительного устройства напряжением 0,4 кил вольт, оснащенного средствами расчетного учета электрической энергии.

Для передачи объектов высоковольтных сетей садоводческому товариществу необходимо направить письменное обращение в РУП-облэнерго по вопросу передачи указанных объектов и приложить к письму следующие документы:

протокол общего собрания, на котором в установленном порядке принято решение о передаче объектов высоковольтных электрических сетей в собственность Республики Беларусь, в том числе об обеспечении товариществом и его членами беспрепятственного доступа к таким объектам для дальнейшего их обслуживания и эксплуатации;

копии инвентарных карточек учета объектов основных средств или иные документы, подтверждающие принадлежность объектов высоковольтных электрических сетей на праве собственности товариществу (такими документами могут быть договоры, по которым приобретались или создавались объекты, товаросопроводительные документы на них);

копии свидетельства о государственной регистрации товарищества.

При отсутствии замечаний по представленным документам РУП-облэнерго направит ходатайство в ГПО «Белэнерго» с приложением этих документов для согласования и дальнейшего направления их в Министерство энергетики для подготовки решения о приеме на баланс объектов высоковольтных сетей от садоводческого товарищества.

3. Передача объектов низковольтных электрических сетей

Прием энергоснабжающими организациями на свой баланс объектов низковольтных электрических сетей, непосредственно подключенных к электрическим сетям РУП-облэнерго, осуществляется на основании решения Министерства энергетики Республики Беларусь при одновременном соблюдении следующих условий:



**ВАЖНО
ЗНАТЬ**

обеспечение товариществом и его членами беспрепятственного доступа к объектам низковольтных электрических сетей для их эксплуатации и обслуживания;

объекты электрических сетей соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов;

установлены (имеются) выносные распределительные устройства напряжением (0,23) 0,4 кил вольт, оснащенные средствами расчетного учета электрической энергии (типы средств расчетного учета внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь);

установлены (имеются) приборы учета расхода электрической энергии для объектов общего пользования товарищества (типы средств расчетного учета внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь).

Порядок передачи объектов низковольтных электрических сетей:

1. направление садоводческим товариществом письменного обращения (в произвольной форме) в электросетевой филиал РУП-облэнерго об организации обследования объектов низковольтных электрических сетей, планируемых к передаче на баланс энергоснабжающей организации;

2. совместное обследование указанных объектов энергоснабжающей организацией и органом государственного энергетического и газового надзора с участием уполномоченных представителей садоводческого товарищества в течении месяца с момента поступления письменного обращения товарищества;

3. устранение садоводческим товариществом дефектов и (или) нарушений, выявленных при обследовании объектов низковольтных электрических сетей (при необходимости – проведение повторного обследования в течении 15 календарных дней с момента поступления письма от садоводческого товарищества об устранении дефектов и (или) нарушений);

4. составление и согласование Министерством энергетики с местными исполнительными и распорядительными органами ежегодных графиков приема объектов низковольтных электрических сетей (до 2 декабря 2023 г., далее – ежегодно до 1 февраля);

5. при наличии объектов низковольтных электрических сетей садоводческого товарищества в указанном графике товариществу необходимо направить письменное обращение в РУП-облэнерго по вопросу передачи с приложением следующих документов:

протокол общего собрания, на котором в установленном порядке принято решение о передаче объектов низковольтных электрических сетей в собственность Республики Беларусь, в том числе об обеспечении товариществом и его членами беспрепятственного доступа к таким объектам для дальнейшего их обслуживания и эксплуатации;

копии инвентарных карточек учета объектов основных средств или иные документы, подтверждающие принадлежность объектов низковольтных электрических сетей на праве собственности товариществу (такими документами могут быть договоры, по которым приобретались или создавались объекты, товаросопроводительные документы на них)

копии документа либо документов, удостоверяющих право на земельный участок, либо земельные участки, на которых расположены передаваемые объекты низковольтных электрических сетей;

выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) прав на капитальное строение (за исключением случаев, если объекты электрических сетей не являются капитальными строениями, подтверждением чего является заключение местного исполнительного и распорядительного органа);

технический паспорт (за исключением случаев, если объекты электрических сетей не являются капитальными строениями, подтверждением чего является заключение местного исполнительного и распорядительного органа);

копии свидетельства о государственной регистрации товарищества.

6. при отсутствии замечаний по представленным документам РУП-облэнерго направит ходатайство в ГПО «Белэнерго» с приложением этих документов для согласования и дальнейшего направления их в Министерство энергетики для подготовки решения о приеме на баланс объектов низковольтных сетей от садоводческого товарищества.

7. проведение передачи/приемки объектов электрических сетей в хозяйственное ведение энергосистемы в течении 1 месяца после получения полного комплекта документов;

8. заключение письменной формы договора электроснабжения с членами садоводческого товарищества будет осуществляться при условии наличия правоудостоверяющих (правоустанавливающих) документов.

4. Рекомендации для садоводческих товариществ, которые планируют организацию выносного учета электрической энергии.

В качестве средств расчетного учета электроэнергии должны применяться многотарифные (не менее четырех тарифов) статические (электронные) счетчики с цифровым интерфейсом и классом точности не ниже 1,0. Средства расчетного учета должны выпускаться серийно, их типы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь и иметь действующую отметку о прохождении государственной поверки.

Средства расчетного учета должны устанавливаться вне дома за границей (на границе) земельного участка, находящегося в собственности (пожизненном наследуемом владении, пользовании, аренде) гражданина, в отдельном запираемом выносном щитке учета. Допускается размещать такой выносной щиток учета на опоре воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к вводу устройству садового домика.

Допускается вместо выносного щитка учета устанавливать сплит-счетчик. Измерительную часть сплит-счетчика, как правило, следует размещать на труднодоступной высоте на опоре воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к вводу устройству садового домика.

Выносной щиток должен быть оборудован смотровым окном для удобства снятия показаний расчетных счетчиков.

Конструкция выносного щитка должна обеспечивать сохранность расчетных счетчиков, иметь антивандальное исполнение.

Совместно со счетчиком в выносном щитке следует размещать коммутационную аппаратуру, установленную до счетчика, и защитную аппаратуру (для обеспечения электробезопасности рекомендуется установить дифференциальный автоматический выключатель (диффавтомат)), установленную после счетчика.

Для вновь создаваемых в садоводческих товариществах выносных щитках учета должны применяться однотипные счетчики.



Для консультаций садоводческих товариществ по вопросам передачи объектов высоковольтных и низковольтных электрических сетей специалисты энергоснабжающих организаций (в том числе энергосбытовых подразделений) готовы принять участие в проводимых товариществами общих собраниях. В целях возможного такого участия садоводческие товарищества должны письменно проинформировать соответствующий электросетевой филиал РУП-облэнерго за 2 недели до проведения собрания.

Электросетевые предприятия готовы на договорной основе оказать помощь садоводческим товариществам в установке выносных щитков учета.

В отношении ВЛ в изолированном исполнении:

Расстояние по горизонтали от СИП, одиночных изолированных проводов до балконов, террас, окон должно быть не менее 1,0 м


Расстояние по горизонтали от СИП, одиночных изолированных проводов до глухих стен должно быть не менее – 0,2 м

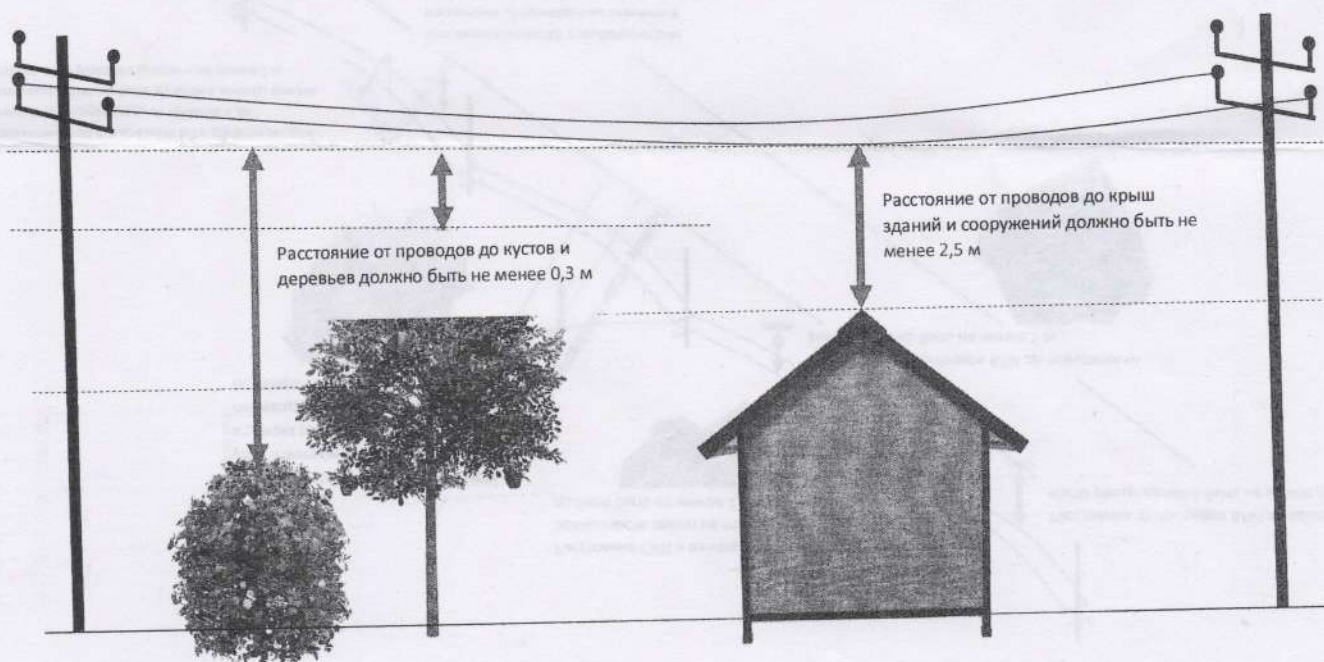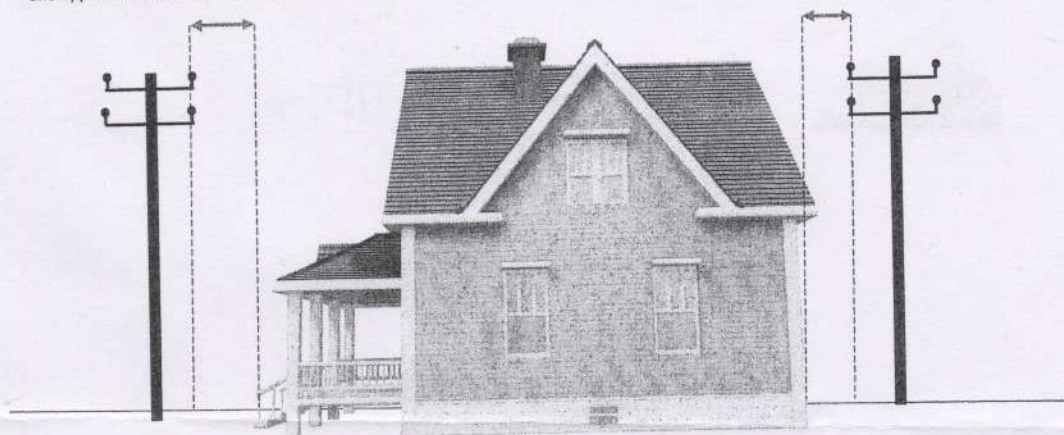

Расстояние от проводов до кустов и деревьев должно быть не менее 0,3 м

Расстояние от проводов до крыш зданий и сооружений должно быть не менее 2,5 м

Охранная зона: для ВЛ до 1 кВ – 2 м;
для ВЛИ до 1 кВ – 1 м

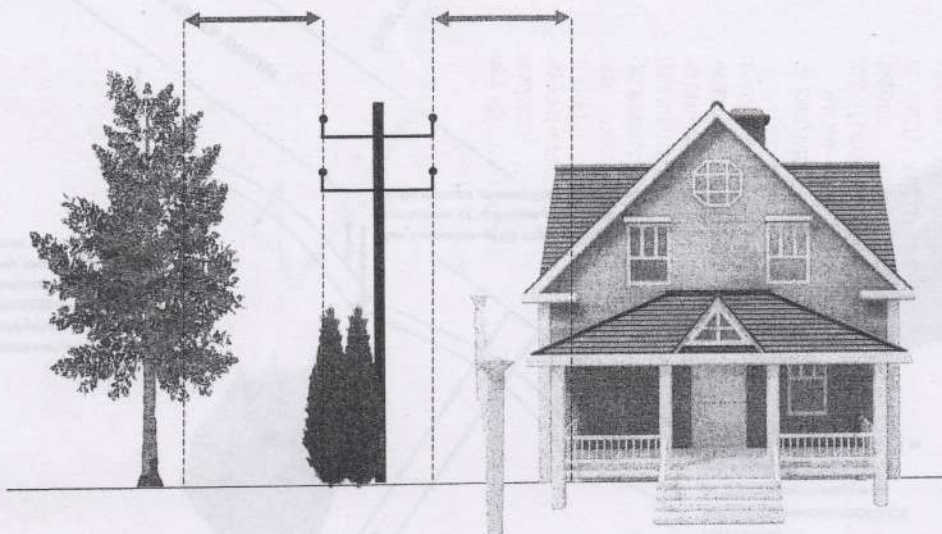

В отношении ВЛ в неизолированном исполнении:

Расстояние по горизонтали от проводов до балконов,
террас, окон должно быть не менее 1,5 м

Расстояние по горизонтали от проводов до
глухих стен должно быть не менее 1,0 м

